



X5:C02 > ASC




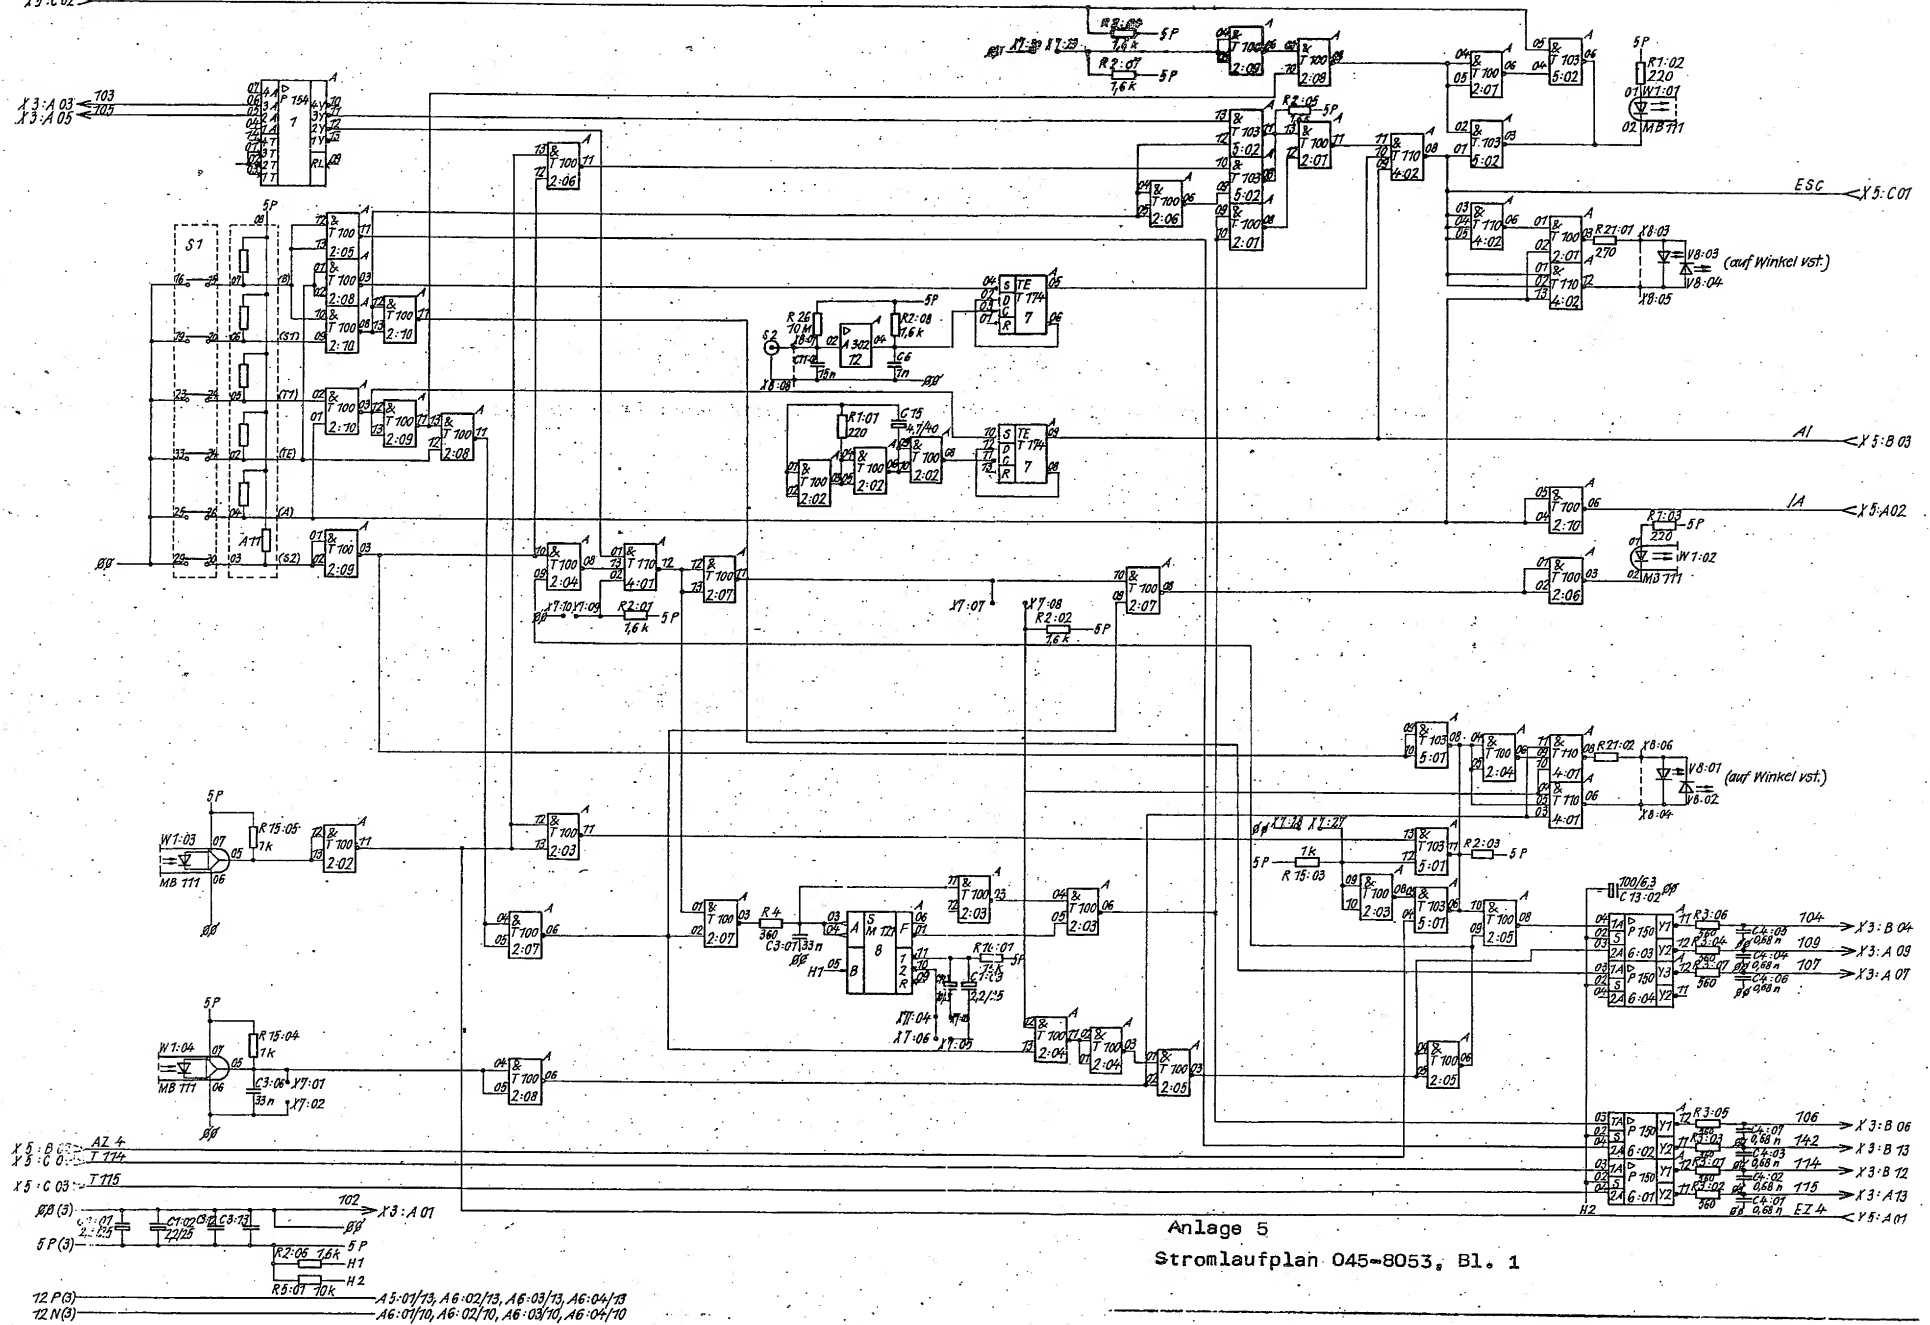


Anlage 6
Stromlaufplan 045-8053, Bl. 2

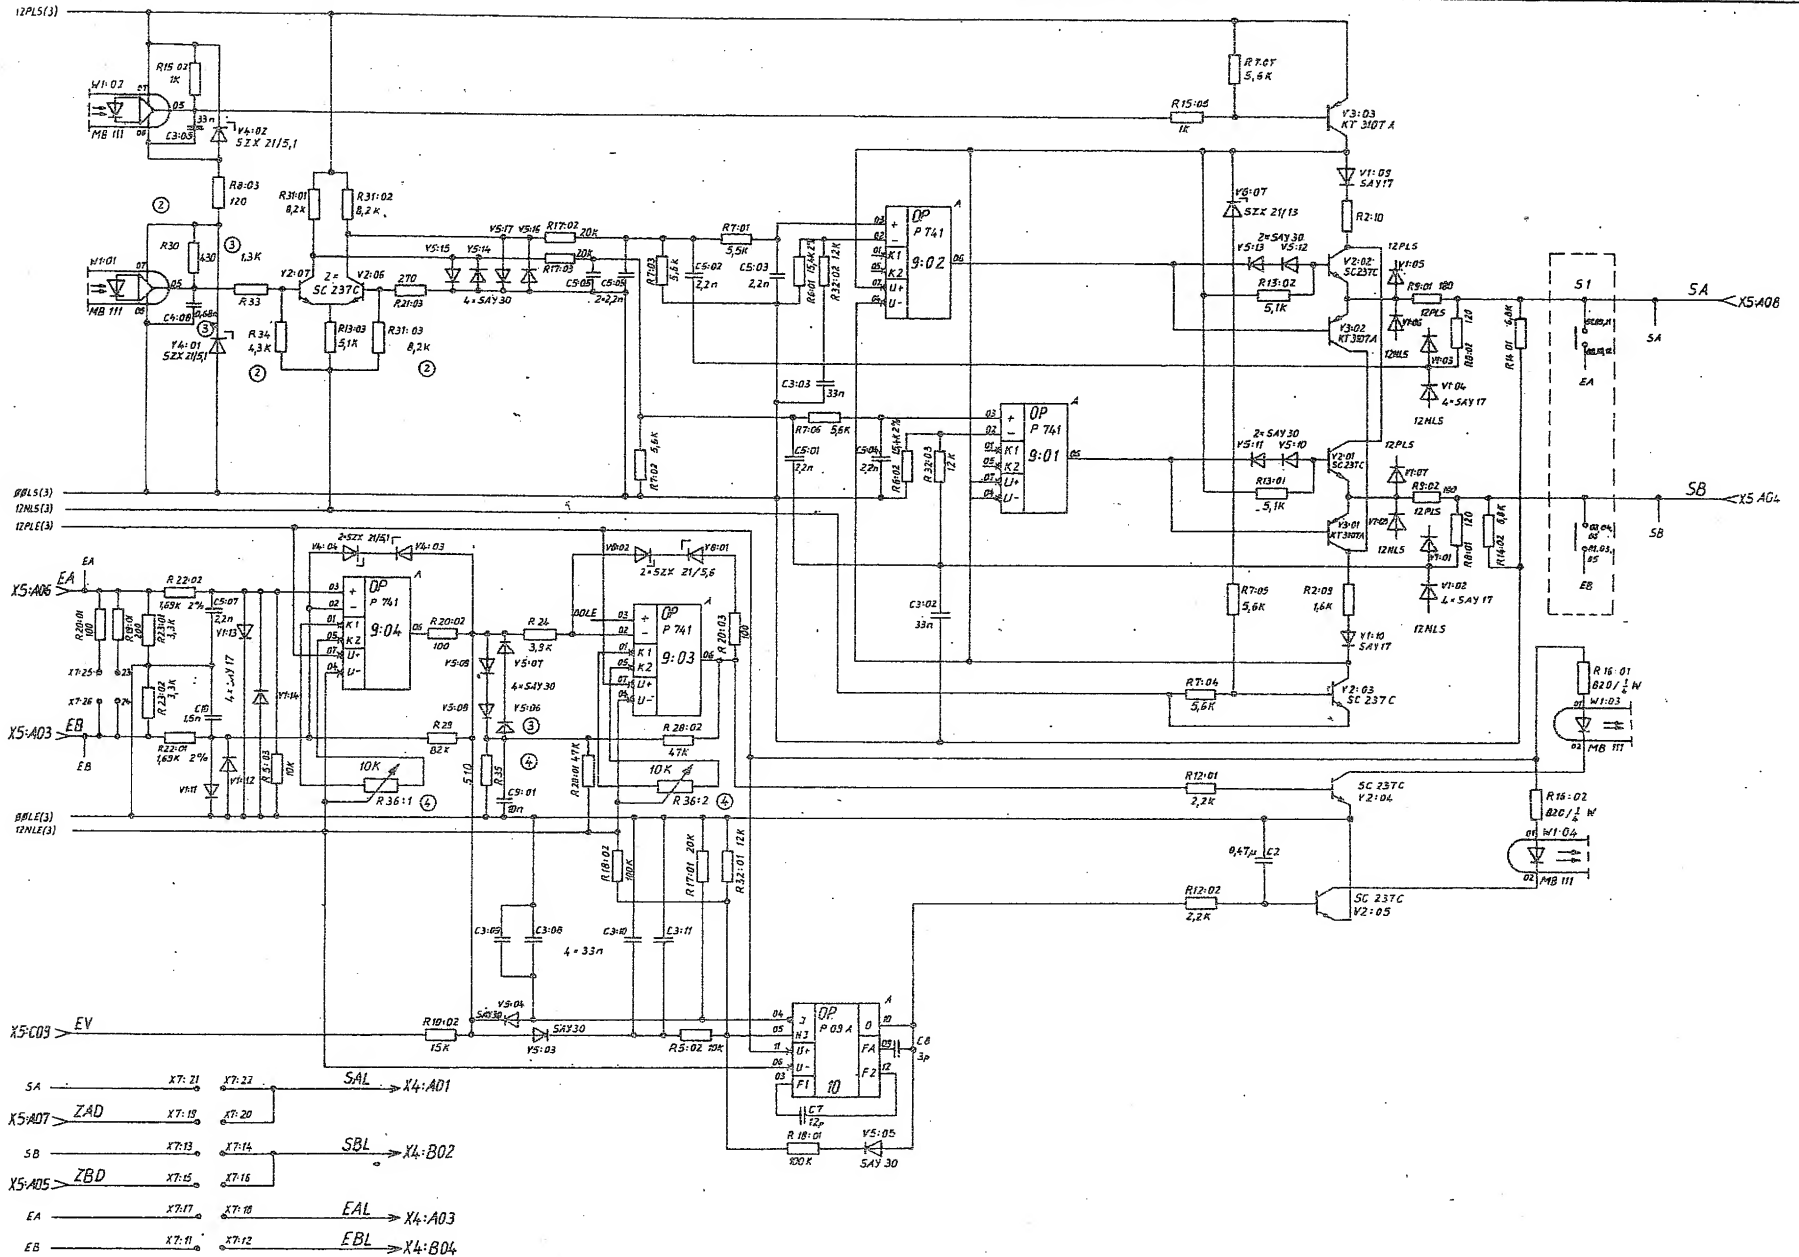


تکلیف




1.45.518057.6/04

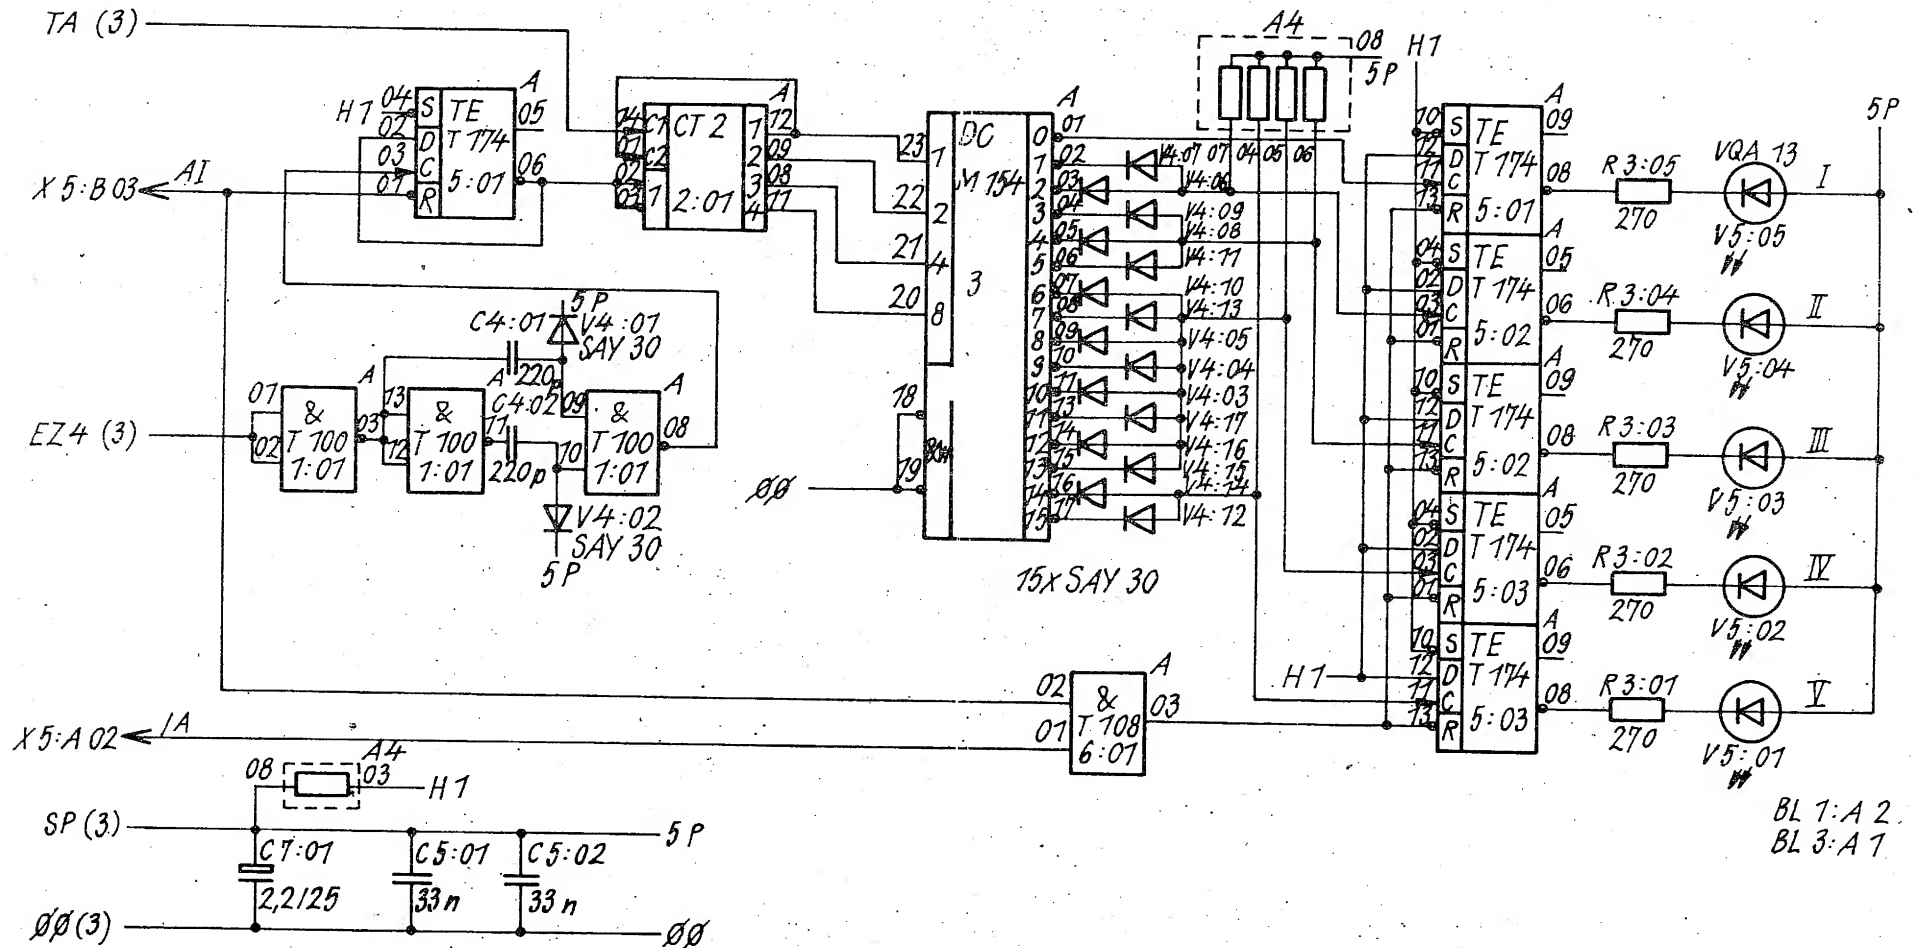

BL 7:A 2
BL 3:A 1

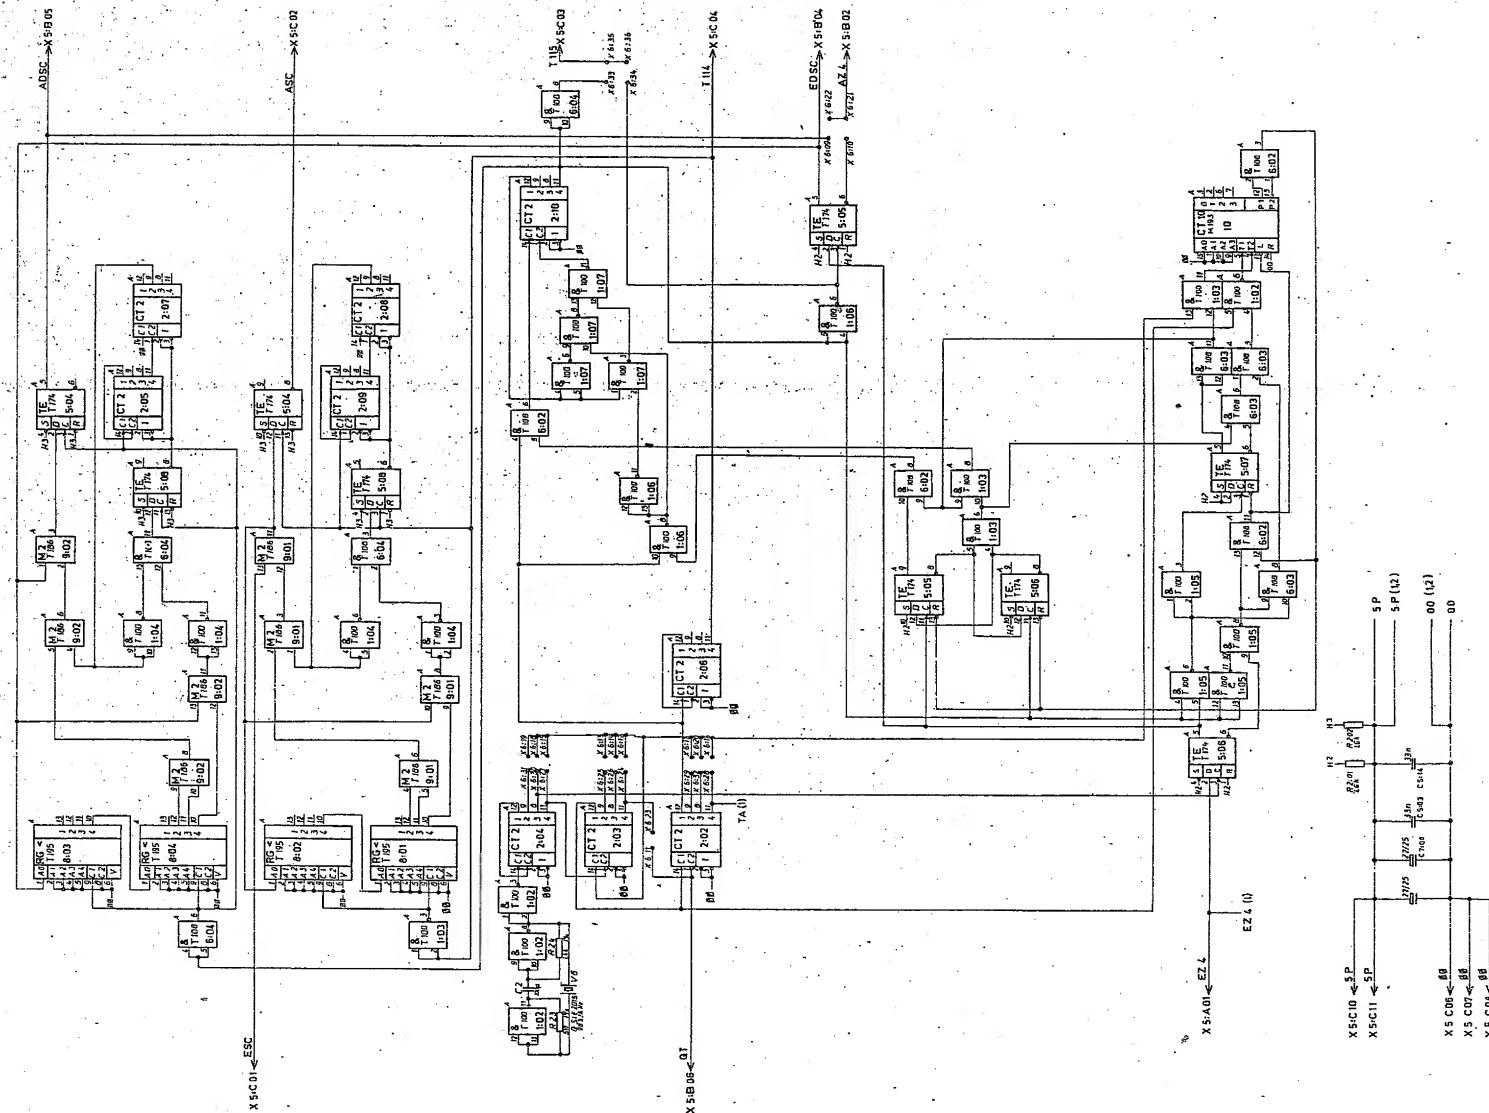


Anlage 10
Stromlaufplan 045-8057, Bl. 3

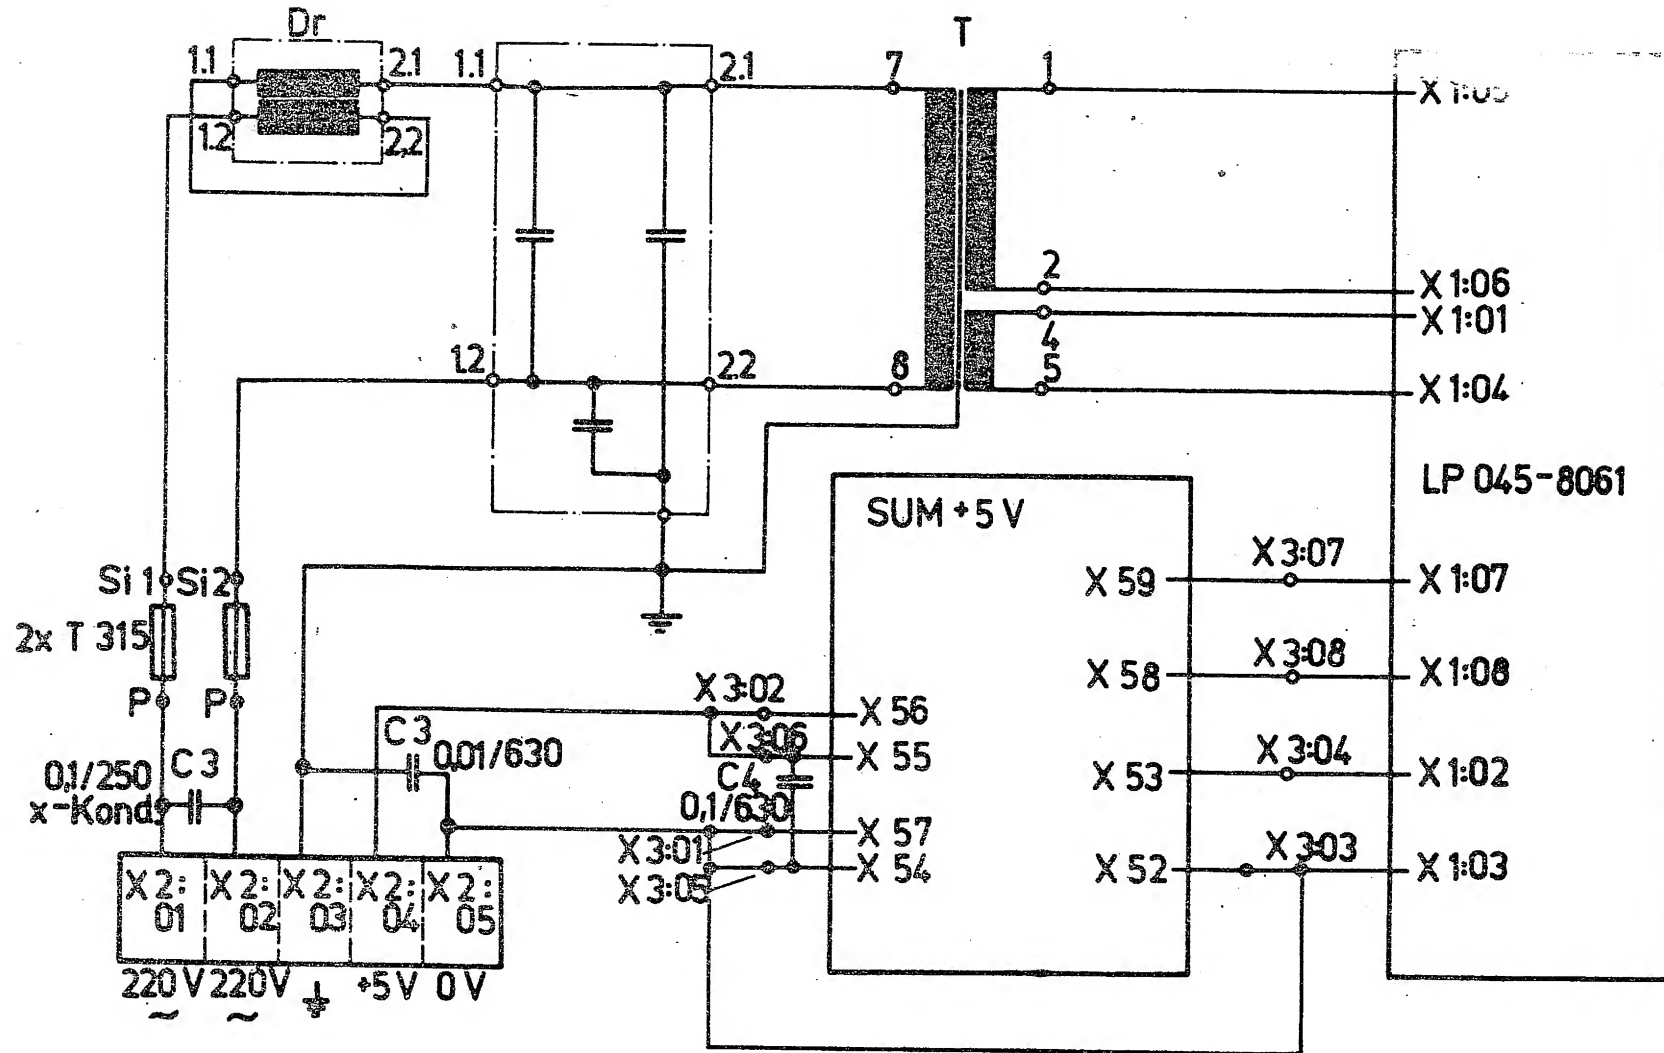


Anlage 11

Stromlaufplan 045-1479

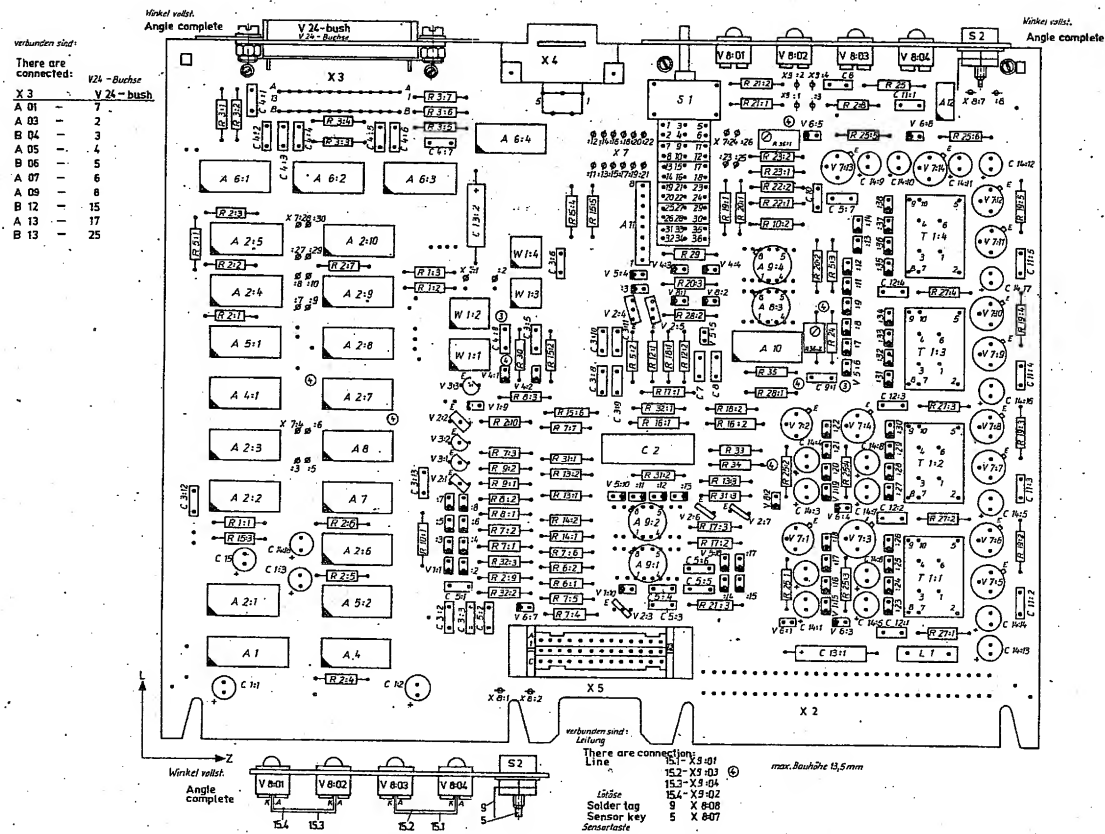

Anlage 12;
Bl. 1 Belegungsplan 045-8053

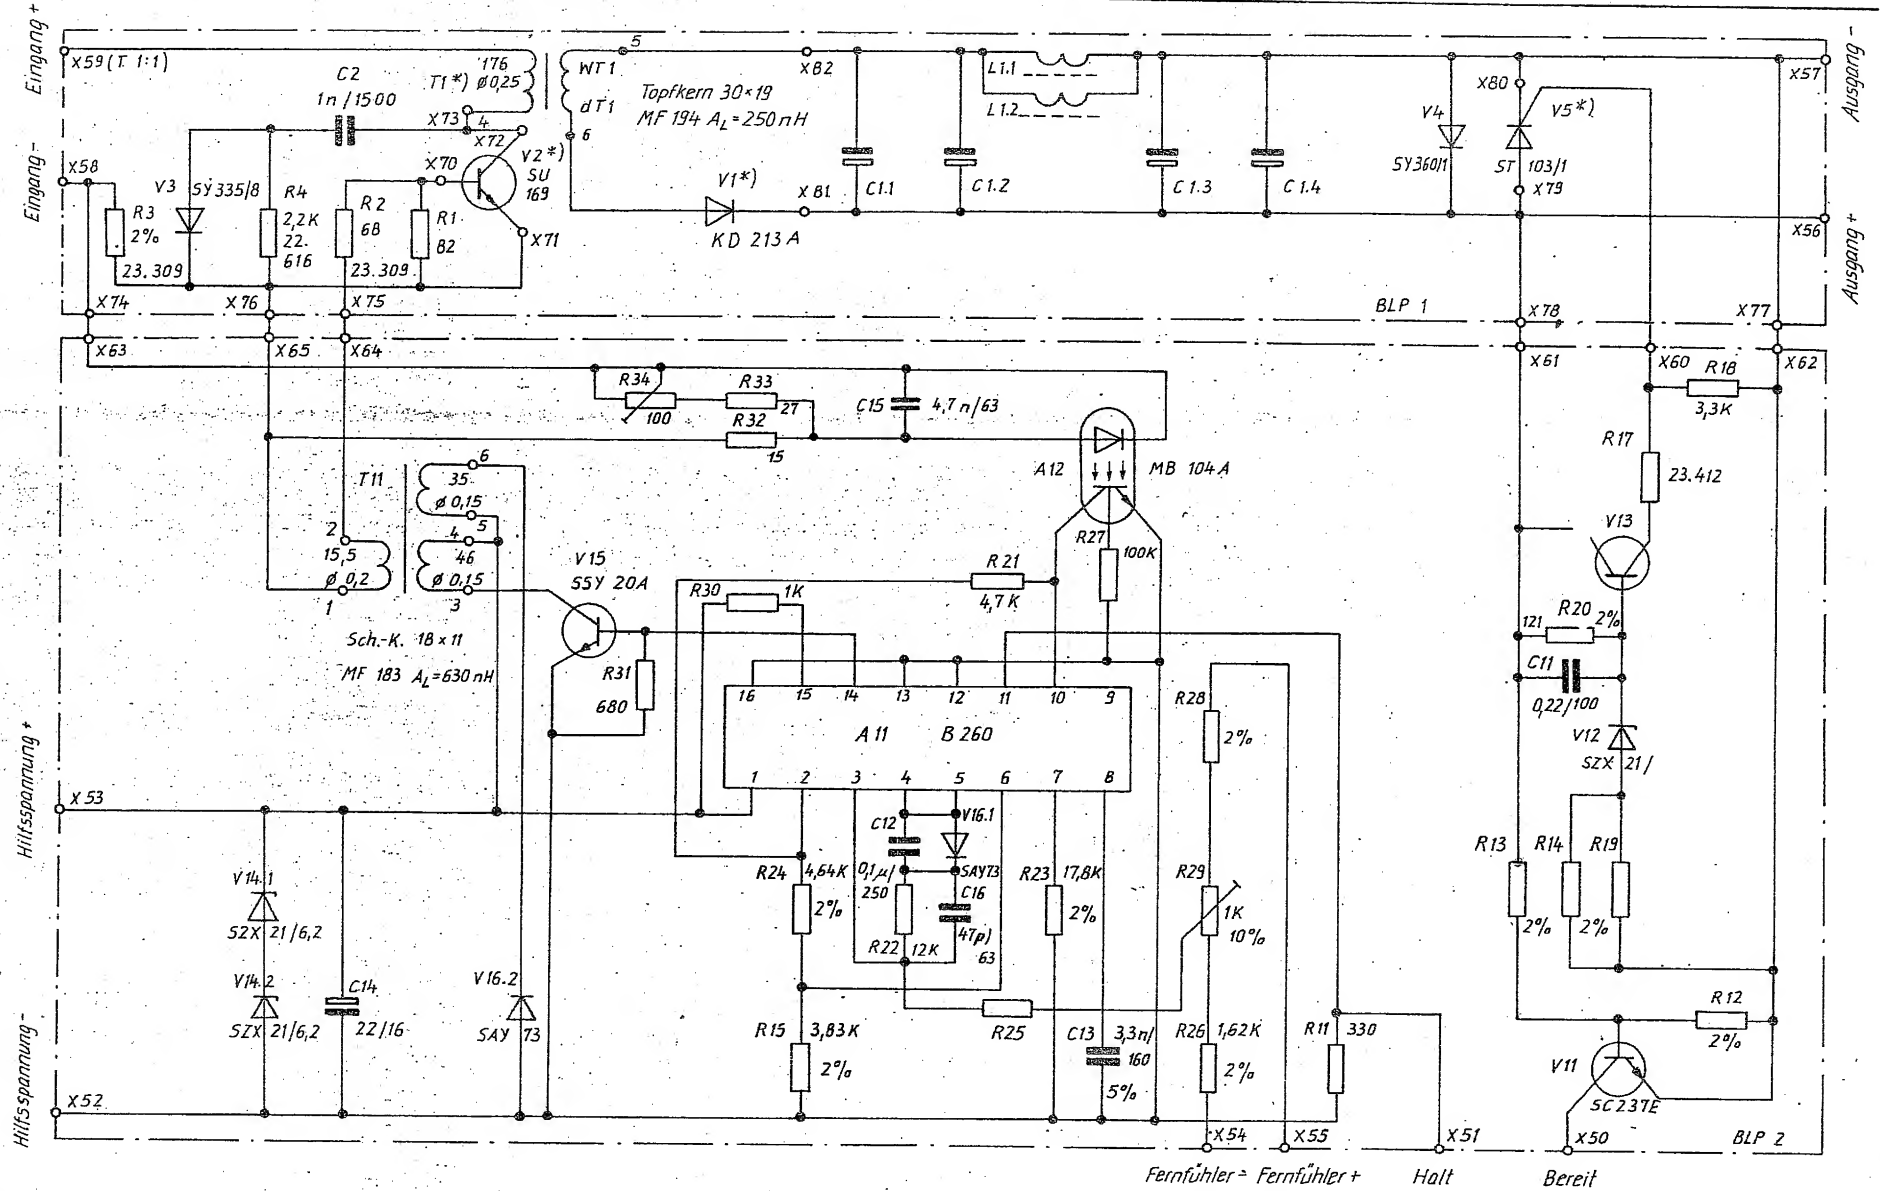

Anlage 12

Bl. 2 Submodul Stromlaufplan 1.56.063700.7/04

Fernfühler = Fernfühler + Halt Bereit

Widerstände ohne Toleranz- und Baugrößenangaben

5% 23.207

